

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
087 CZ8L GOPZ 2016

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
02-06-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Encarnación León Darwin Enrique - 0920483385

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quevedo, Valencia, Ventanas, Puebloviejo, Urdaneta,
Buena Fe, Vines, Baba, Babahoyo - Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
CZ8L GOPZ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Darwin Enrique Encarnación León (INEC) - Ing. Milton Tapia Campaña (AME)
Sr. Jorge Coppiano Barrezueta (INEC)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

En atención Memorando Nro. INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0473-M con fecha 23 de mayo de 2016, procedí a salir de comisión hacia la provincia de Los Ríos.

OBJETIVO:

Efectuar el proceso de validación de la Gestión de Agua y Alcantarillado correspondiente a la información 2015 en los municipios informantes pertenecientes a la Muestra de la Zonal, en la provincia de Los Ríos.

DESCRIPCIÓN DE RUTA PROGRAMADA:

Municipio	Lunes, 23/05/2016	Martes, 24/05/2016	Miércoles, 25/05/2016	Jueves, 26/05/2016
Quevedo - Valencia	x			
Ventanas - Puebloviejo		x		
Urdaneta - Baba			x	
Babahoyo				x

EQUIPO DE TRABAJO:

Equipo Validador:	Encarnación León Darwin. (INEC) Tapia Campaña Milton. (AME)
Conductor:	Coppiano Barrezueta Jorge
Vehículo:	CHEVROLET LUV GEA 1024

DETALLE DE LABORES POR DÍAS TRANSCURRIDOS:

Día 1(23/May./2016).-

a.- Se procede a salir aproximadamente a las 6:30 con rumbo a la ciudad de Quevedo, al llegar se mantiene entrevista con el Ing. Mauricio Solórzano de EPMAPA-Q, da a conocer el requerimiento de Información y se inicia llenado del formulario.



b.- Cerca de las 15:20 se arriba al cantón Valencia en donde se mantiene reunión con la Sra. Hilda Santacruz de la EMAPAV-EP y se explica la necesidad de información y se inicia el llenado del formulario, en conjunto con los compañeros presentes.




Se culmina jornada cerca de las 17:15.

Día 2(24/May./2016).-


a.- Se inicia jornada con rumbo al cantón Ventanas en donde se entrevista con el Gerente de EMAPA-V, Ing. Julio Espinoza y su delegado Sr. Raúl Montoya, explicaron que había nueva administración por ese motivo no se había llenado información al SNIM, se dio la inducción necesaria para el llenado y se establecieron plazos.



b.- Cerca del medio día se arriba a Pueblo Viejo en donde el Ing. Rafael Zamora, Técnico de la Unida de Agua Potable de EPAP ya tenía casi todo el formulario lleno, pequeños detalles y sería enviado.

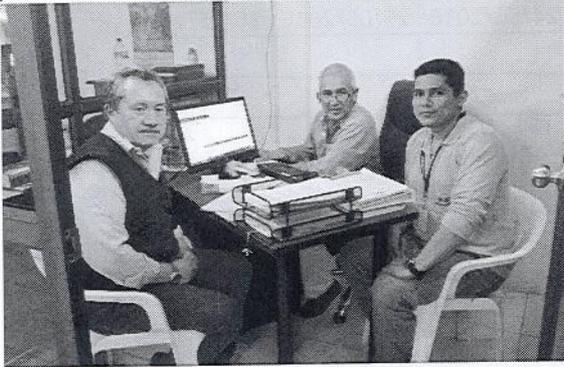

c.- Se toma rumbo a Urdaneta (Catarama) en vista de que no había técnico encargado Se buscó conversaciones con el Dir. OO.PP el Ing. Gonzalo Aguilar, el mismo que delegó al Sr. Dennys Quiñonez Jefe de Agua Potable del GAD Municipal como responsable del llenado del formulario.

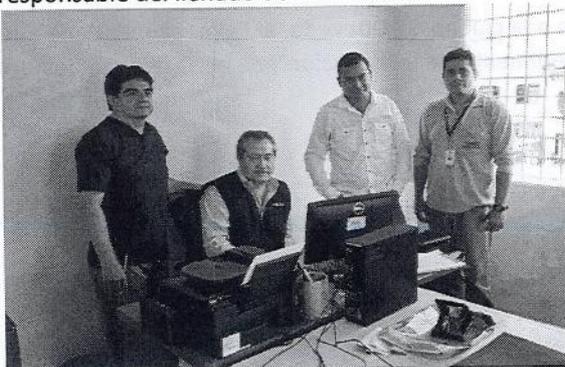


Se culmina jornada cerca de las 16:45

Día 3(25/May./2016).-

a.- Cerca de las 8 de la mañana se arriba a Buena Fe a la empresa EMAPSA-BF y se buscó conversaciones con el Gerente Sr. Walter Tapiar, el mismo no se encontraba, sin embargo se dialogó con la Directora Adm. Financiera, Ing. Natasha Aguirre para que sea la responsable provisional del llenado del formulario. Cabe indicar que en vista de que no constaban en la base de capacitados para el SNIM, se dio la respectiva inducción se indicó uso del sistema y se establecieron plazos.



b.- Aproximadamente al medio día se arriba a la Dirección de Servicios Públicos del GAD de Vinces, en donde se mantiene reunión con el Lcdo. Jose Bravo Villamar y su delegado de Agua Potable el Ing. Javier Aspiazu, a quienes se explica el requerimiento de AME-INEC, en vista de que no constaban en la base de capacitados para el SNIM, se indicó uso del sistema y se establecieron plazos.

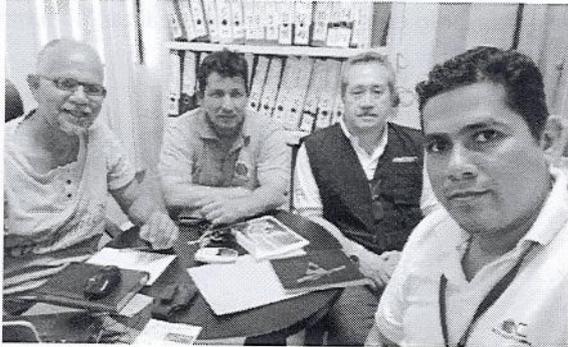

c.- Se mantiene entrevista con el Ing. Wilmer Romero Jefe de Agua Potable y Alcantarillado en el GAD de BABA cerca de las 15:00, nuevo en el cargo por lo que no se había dado diligenciado el requerimiento del SNIM, ya que no estaba al tanto, en vista de cambios internos de responsables de áreas. Se dio a conocer la necesidad de la información y se entregaron los recursos necesarios para dicha gestión.




d.- Cerca de las 16:40 se arribó al cantón de Babahoyo, se visita EMSABA-EP, pero el Ing. Darío Izurieta responsable de la información solicitada se encontraba de vacaciones. Delegó ante su ausencia la recopilación de la información a su asistente I Sr. Jesús Valle, pero ya la información sería ingresada el lunes 30 que el llegaría.



Día 4(26/May./2016).-

a.- Se inicia jornada laboral y se toma rumbo al cantón Alfredo Baquerizo moreno (Jujan), en donde se mantiene entrevista con el Ing. Freddy Aguirre Jefe Departamental de Agua Potable y Alcantarillado, en donde se expone la necesidad de información de parte de AME e INEC y el aplicativo SNIM para ingresar la información, este por las actividades delegaría el registro de información a su hijo.

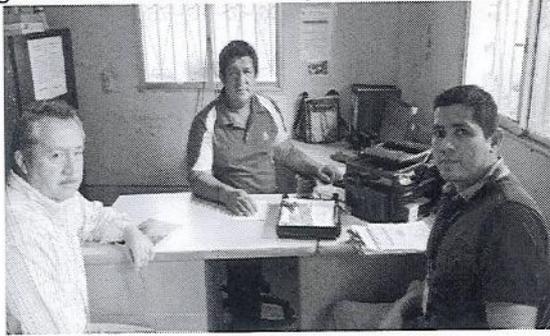

b.- Se continúa jornada con rumbo al cantón San Jacinto de Yaguachi en donde se visita la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado pero no se encontró al Ing. Rodrigo Janeta, pues se encontraba en Milagro según la llamada celular que se realizó. Explico que no había recibido las claves de acceso y se confirmo que su correo estaba mal registrado.

c.- Se continúa con rumbo a cantón Durán, en donde se solicita atención del Ing. Gen Navarrete Técnico de EMAPAD EP, sin embargo estaba atendiendo asuntos de la Empresa e indicó que por favor lo esperemos, se pudo realizar la reunión y se dio a conocer el requerimiento de Información.



COBERTURA:

De acuerdo Direcciones de Agua potable y Alcantarillado en los GAD y Empresas Públicas que se programaron como objetivo inicial se visitaron todas, además de haber podido de agregar otras a la ruta según se detalla a continuación:

GAD – Empresa Agua Potable y Alcantarillado	Lunes, 23/05/2016	Martes, 24/05/2016	Miércoles, 25/05/2016	Jueves, 26/05/2016
Quevedo - Valencia	x			
Ventanas - Pueblo Viejo - Urdaneta		x		
Buena Fe - Vines - Baba - Babahoyo			x	
Jujan - Yaguachi - Durán				x

NOVEDADES ENCONTRADAS

No.	GAD – Empresa Agua Potable y Alcantarillado	Localidad	Estado Formulario Agua Potable y Alcantarillado	Novedad Encontrada	Observación	Fecha Compromiso: Completar Información
1	EPMAPA-Q	QUEVEDO	No Iniciado	Problemas con ingreso al SNIM, hubo cambio de Técnico Responsable de la información	Se expone el sistema y se entregan fichas de las secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se da asistencia necesaria y se dejan llenando en conjunto 6 de las 7 secciones requeridas en el formulario.	25/05/2016

2	EMAPAV-EP	VALENCIA	No Iniciado	Problemas con Ingreso al SNIM.	Se expone el sistema a la Sra. Hilda Santacruz, además se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	25/05/2016
3	EMAPA-V	VENTANAS	No Iniciado	No se había atendido al requerimiento por cambio de administración y otras necesidades de la empresa.	Se expone el sistema al Ing. Julio Espinoza gerente de la empresa pública y al técnico responsable el Sr. Raúl Montoya, además se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	26/05/2016
4	EPAP	PUEBLO VIEJO	Iniciado	El Sr. Rafael Zamora en el momento de nuestra visita, estaba complementando algunos datos de la sección 6 y 7 y culminaría el formulario.	Ninguna.	24/05/2016
5	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URDANETA	No Iniciado	No tenían técnico encargado según base de AME	Se buscó conversaciones con el Dir. OO.PP el Ing. Gonzalo Aguilar, el mismo que delegó al Sr. Dennys Quiñonez Jefe de Agua Potable responsable del llenado del formulario, al mismo que se expone el sistema, se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	31/05/2016
6	EMAPSA-BF	BUENA FÉ	No Iniciado	No tenían técnico encargado según base de AME	Se buscó conversaciones con el Gerente Sr. Walter Tapiar, el mismo no se encontraba, sin embargo se dialogó con la Directora Adm. Financiera, Ing. Natasha Aguirre para que sea la responsable provisional del llenado del formulario, al mismo que se expone el sistema, se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	31/05/2016
7	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	VINCES	No Iniciado	No tenían técnico encargado según base de AME	Se buscó conversaciones con el Dir. Jose Bravo Villamar, el mismo que delegó al Ing. Javier Aspiazu Fuentes Jefe de Agua Potable y Alcantarillado responsable del llenado del formulario, al mismo que se expone el sistema, se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	31/05/2016

8	COORDINACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BABA	No Iniciado	No se había dado inicio al llenado del formulario en vista que el Técnico encargado el Ing. Luis Tenemaza ahora era responsable de OO. PP. Y no había transmitido al nuevo responsable del cargo el Ing. Wilmer Romero de este requerimiento.	Se expone el sistema al Ing. Romero, además se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma.	31/05/2016
9	EMSABA-EP	BABAHOYO	No Iniciado	El Ing. Izurieta se encontraba de vacaciones, delegó la recopilación de la información a su asistente I Sr. Jesus Valle.	Se recomendó al Sr. Valle que adelante los requerimientos a las otras áreas con oficios.	31/05/2016
10	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ALFREDO BAQUERIZO MORENO	No Iniciado	Según el Ing. Freddy Aguirre, por las actividades que han sido bastantes exhaustivas no había atendido nuestra solicitud, sin embargo le daría la atención requerida.	Se expone el sistema a la asistente, en vista de que el Ing. Aguirre y mencionó que delegaría el llenado a su hijo; se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas.	31/05/2016
11	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	YAGUACHI	No Iniciado	El Ing. Rodrigo Janeta no atendió llenado del formulario pues no recibió al email las credenciales para ingresar al SNIM, ya que el email que registraba la base de AME era ejaneta73@hotmail.com, cuando el email correcto es gjaneta73@hotmail.com.	Se expone el sistema a la asistente, en vista de que el Ing. Rodrigo Janeta no se encontraba en esos momentos, además se realizó llamada celular para indicarle el motivo de la visita a su oficina; se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas.	31/05/2016
12	EMAPAD-EP	DURAN	No Iniciado	Se conversó con el Ing. Gen Navarrete quien indicó que por descuido no había podido atender el requerimiento.	Se expone el sistema al Ing. Navarrete, además se entrega manuales de SNIM y fichas de las 7 secciones en PDF, para ayuda en el llenado y requerimientos a otras áreas. Se establecen plazos de entrega de información y la necesidad de la misma. Se trabajó con él, las 3 primeras secciones y avanzaría con la sección 4	31/05/2016

CONCLUSIONES

Se pudo visitar sin inconvenientes los siete cantones asignados, sin embargo se pudo ganar tiempo para visitar 5 cantones que no se encontraban programados, pero con facilidad se podían agregar a la ruta de trabajo; estos fueron Buena Fe, Vinces, Jujan Yaguachi y Durán.

Se pudo confirmar técnicos responsables del llenado de información para Vinces, Buena Fe y Urdaneta, los mismo que no constaban en la base de AME.

En algunos casos se realizó nueva inducción en vista de cambios de cargos, sin embargo esto no evitó algún rechazo en la solicitud de información que se requiere.

RECOMENDACIONES:

Hacer un seguimiento a los técnicos responsables de información de cada cantón y en caso de haber cambios solicitarlos al Jefe inmediato.

Hay que hacer una revisión de correos electrónicos y su correcta escritura para garantizar que lleguen a su destinatario las notificaciones elaboradas.

Acortar los tiempos de requerir la información de determinado formulario desde su capacitación, ya que esto da la oportunidad a cambios de las personas capacitadas y así evitar que se pierda el cauce normal del proceso.

Asignar una recarga celular para llamar a los técnicos en caso de cualquier asesoría o detalle de la información que se requiere.

Incluir obligatoriamente en el recorrido aquellos cantones en donde no se tiene información de un Técnico Responsable.

CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO AL FINALIZAR COMISIÓN

RESUMEN						
No.	GAD – Empresa Agua Potable y Alcantarillado	Localidad	Estado del formulario al inicio de la comisión	Fecha Compromiso: Completar Información	Estado del formulario al final de la comisión	Observación
1	EPMAPA-Q	QUEVEDO	No Iniciado	25/05/2016	Finalizado	****
2	EMAPAV-EP	VALENCIA	No Iniciado	25/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 5,6 y 7 depende de respuesta de otras áreas.
3	EMAPA-V	VENTANAS	No Iniciado	26/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 5,6 y 7 depende de respuesta de otras áreas.
4	EPAP	PUEBLO VIEJO	Iniciado	24/05/2016	Finalizado	****
5	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URDANETA	No Iniciado	31/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 7 depende de respuesta de otras áreas.
6	EMAPSA-BF	BUENA FÉ	No Iniciado	31/05/2016	No Iniciado	Se ha realizado llamadas y se envió correo, pero no inician aún llenado.
7	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	VINCES	No Iniciado	31/05/2016	No Iniciado	Se ha realizado llamadas y se envió correo, pero no inician aún llenado.
8	COORDINACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BABA	No Iniciado	31/05/2016	No Iniciado	Se ha realizado llamadas y se envió correo, pero no inician aún llenado.
9	EMSABA-EP	BABAHOYO	No Iniciado	31/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 5,6 y 7 depende de respuesta de otras áreas.
10	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ALFREDO BAQUERIZO MORENO	No Iniciado	31/05/2016	No Iniciado	Se ha realizado llamadas y se envió correo, pero no inician aún llenado.
11	JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	YAGUACHI	No Iniciado	31/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 5,6 y 7 depende de respuesta de otras áreas.
12	EMAPAD-EP	DURAN	No Iniciado	31/05/2016	No finalizado	Pendiente información sección 5,6 y 7 depende de respuesta de otras áreas.

VEHICULO:

Se tuvieron que organizar las rutas a tal punto que se pueda satisfacer la necesidad del tanqueo de combustible y el recorrido a realizar, pero más allá de eso no se presentaron inconvenientes.

DEPARTAMENTO FINANCIERO:

Se adjuntan facturas de hospedaje y alimentación, además del formulario de registro de visitas a establecimientos con las respectivas fechas y firmas de las personas responsables de la información del formulario de Gestión de Agua y Alcantarillado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaaa	23-05-2016	26-05-2016	
HORA hh:mm	6:30	17:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil, Quevedo, Valencia, Ventanas, Pueblo Viejo, Urdaneta, Buena Fe, Vinces, Baba, Babahoyo, Jujan, Yaguachi, Durán Guayaquil.	23-05-2016	06:30	26-05-2016	17:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Darwin Encarnación León	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Joffre León Veas	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Jéssica Menéndez Campos



Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-1193-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2016

PARA: Sr. Joffre Luis León Veas
Jefe de Gestión de Operaciones de Campo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN: para viáticos para comisión provincias Los Ríos y Guayas - GAD'S 2016

En atención al Memorando INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0470-M, autorizado, realizar trámite pertinente de acuerdo a la ley y normativa vigente.

De mi consideración,

De acuerdo a la disponibilidad remitida por el Departamento Financiero mediante Memorando INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0731-M, se solicita por medio del presente se autorice la comisión de servicios institucionales al Sr. Darwin Encarnación con el fin de efectuar el proceso de validación de la Gestión de Agua y Alcantarillado correspondiente a la información 2015 en los municipios informantes pertenecientes a la Muestra de la Zonal, en las provincias de Los Ríos y Guayas.

Municipio	Lunes, 23/05/2016	Martes, 24/05/2016	Miércoles, 25/05/2016	Jueves, 26/05/2016	Lunes, 30/05/2016	Martes, 31/05/2016
QUEVEDO - VALENCIA	x					
VENTANAS - PUEBLO VIEJO		x				
URDANETA - BABA			x			
BABAHOYO				x		
BALAO - NARANJAL					x	
BUCAY - MARCELINO MARIDUEÑA						x

En atención al Memorando Nro. INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0468-M, en el cual solicita disponibilidad presupuestaria para el Sr. Darwin Encarnación, con el fin de efectuar el proceso de validación de la Gestión de Agua y Alcantarillado correspondiente a la información 2015 en los municipios informantes pertenecientes a la Muestra de la Zonal,



Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-1193-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2016

en las provincias de Los Rios y Guayas de acuerdo a los lineamientos aprobados correspondiente al Proyecto "Estadística de información Ambiental Económica en GAD's 2016" por lo antes expuesto, se informa que si existe disponibilidad presupuestaria, para lo cual se encuentra emitida la certificación presupuestaria No.05 para Viáticos de conformidad al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Cabe señalar, que se debe tomar en consideración los Acuerdos Ministeriales No.MDT-2015-290 y No.MDT-2016-082 el cual se encuentra en el Registro Oficial 724 publicado el 01 de abril del 2016, que expide la reforma a la Norma Técnica para el pago de Viáticos, movilizaciones, dentro del país para las y los servidores en las instituciones del estado.


Así también, se recuerda que la disponibilidad presupuestaria se debe solicitar con 48 horas laborables de anticipación a realizar la comisión institucional.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Elaborado por: Nubia Casquete Baidal

De mi consideración,

Por medio del presente se comunica que se necesita realizar la salida de comisión del Sr. Darwin Encarnación, con el fin de efectuar el proceso de validación de la Gestión de Agua y Alcantarillado correspondiente a la información 2015 en los municipios informantes pertenecientes a la Muestra de la Zonal, en las provincias de Los Rios y Guayas, de conformidad al siguiente detalle:




Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-1193-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2016

Municipio	Lunes, 23/05/2016	Martes, 24/05/2016	Miércoles, 25/05/2016	Jueves, 26/05/2016	Lunes, 30/05/2016	Martes, 31/05/2016
QUEVEDO - VALENCIA	x					
VENTANAS - PUEBLO VIEJO		x				
URDANETA - BABA			x			
BABAHOYO				x		
BALAO - NARANJAL					x	
BUCAY - MARCELINO MARIDUEÑA						x

De mi consideración:
Para fines pertinentes, comunico que se necesita realizar la salida de comisión, con el fin de efectuar el proceso de validación de la Gestión de Agua y Alcantarillado correspondiente a la información 2015 en los municipios informantes pertenecientes a la Muestra de la Zonal, en las provincias de Los Rios y Guayas.
Esta actividad se desarrollará desde el lunes 23 al martes 31 de mayo del presente, de conformidad a la programación adjunta.



Memorando Nro. INEC-CZ8L-2016-1193-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2016

Municipio	Lunes, 23/05/2016	Martes, 24/05/2016	Miércoles, 25/05/2016	Jueves, 26/05/2016	Lunes, 30/05/2016	Martes, 31/05/2016
QUEVEDO - VALENCIA	x					
VENTANAS - PUEBLO VIEJO		x				
URDANETA - BABA			x			
BABAHOYO				x		
BALAO - NARANJAL					x	
BUCAY - MARCELINO MARIDUEÑA						x

Es importante mencionar que el INEC aporta con el respectivo vehículo y conductor para la comisión, así también que la comisión tiene dos salidas desde la sede, las mismas que son el lunes 23 y el lunes 30 del presente mes.

Esta solicitud se la realiza basada en el Lineamiento el Primer Adendum y a la Reprogramación presupuestaria al Plan de Dirección de Proyecto "Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 2016".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Jéssica Alexandra Menéndez Campos
COORDINADORA ZONAL 8 - LITORAL

Referencias:
- INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0470-M

jc